План на отм. -10,680

1 : 100

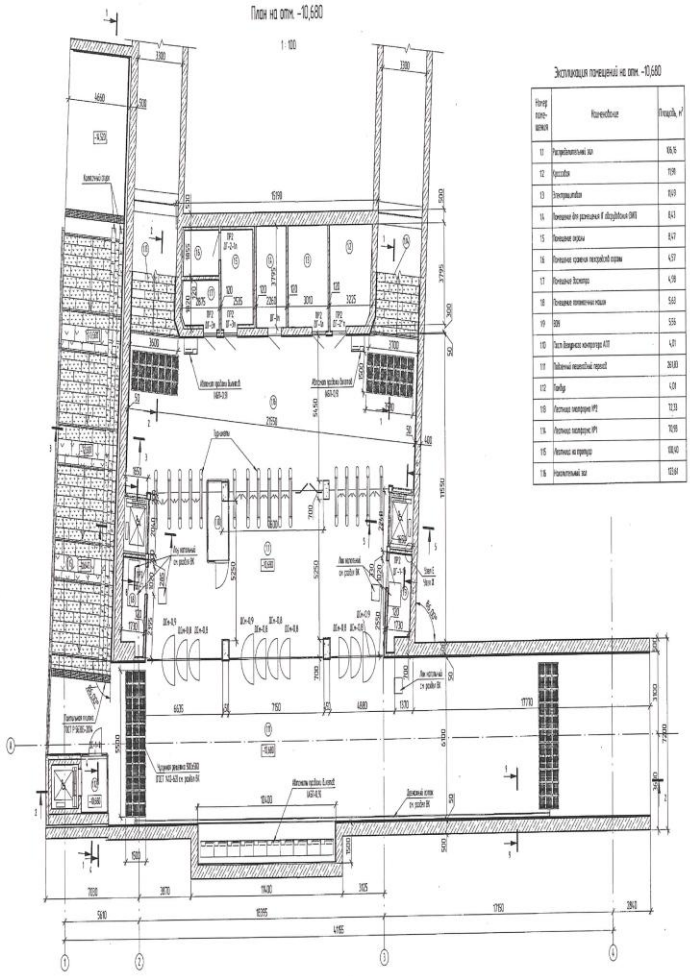

Экспликация помещений на отм. -10,680

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
12	Распределительная	106,15
12	Кухонька	7,59
13	Электрощитовая	8,49
14	Помещение для размещения ИБП	8,43
15	Помещение охраны	8,47
16	Помещение охраны посторонней охраны	4,37
17	Помещение Экспедир	4,38
18	Помещение технических нужд	5,63
19	ТП	5,55
110	Пост Дежурных электрогруп АТП	4,31
111	Рабочий технологический персонал	24,83
112	Тамбур	4,39
113	Кислород электрогруп УР1	72,19
114	Кислород электрогруп УР1	70,19
115	Кислород на прогруп	108,40
116	Технологический зал	103,64

Ведомость заполнения проемов на отм. -10,680

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ширина проема	Высота проема	Примечание
ДГ-1-1а	ГОСТ Р 51331-2009, ГОСТ Р 51333-2009	Дверной блок глухой, новый алюминиевый, коробочная сталь, обладбка снаружи и изнутри, площадь 0,08 кв/м/шт	1	1000	2000	
ДГ-1-1в	ГОСТ Р 51331-2009, ГОСТ Р 51333-2009	Дверной блок глухой, правого алюминиевый, коробочная сталь, обладбка снаружи и изнутри, площадь 0,08 кв/м/шт	1	1000	2000	
ДГ-1в	ГОСТ Р 51331-2009, ГОСТ Р 51333-2009	Дверной блок глухой, новый алюминиевый, коробочная сталь, (1-4-1, обладбка снаружи и изнутри, площадь 0,08 кв/м/шт	2	1000	2000	
ДГ-2-1в	ГОСТ Р 51331-2009, ГОСТ Р 51333-2009	Дверной блок глухой, металлический, правого алюминиевый (1-4-1, обладбка снаружи и изнутри, алюминиевая с двумя створками, 4 площадь 0,08 кв/м/шт (Дпп-04, ТЛ15)	1	1000	2000	
ДГ-1-1в	ГОСТ Р 51331-2009, ГОСТ Р 51333-2009	Дверной блок глухой, металлический, новый алюминиевый, обладбка снаружи и изнутри, площадь 0,08 кв/м/шт (Дпп-04, ТЛ15)	1	1000	2000	
ДГ-1в	ГОСТ 31173-2003	Дверной блок глухой, утепленный, коробочная сталь, новый алюминиевый, обладбка снаружи и изнутри, площадь 0,08 кв/м/шт	2	1000	2000	
ДГ-1-1в	ГОСТ Р 51236-98	Дверной блок алюминиевый, глухой, балконная алюминиевая, двойной однокамерный, двойное коробочная сталь, со Встроенным Отбойником с фактурой покрытия, Цветной, левое с уплотнением	1	1000	2000	
ОК-1-1в	ГОСТ Р 51236-98	Дверной блок алюминиевый, однокамерный, коробочный, 1000-2000х2м., алюминий, трубобетонная закрытая створка (Ост. не более 45кг), внутренняя Цвет алюминия коробка/створки не более 10 кг, стеклопакет однокамерный "Энергосберегающий". Двери глухие Двухмер, левые, с закрытой и прозрачными вставками, открывающиеся Вне Зоны Покрыт. Отсутствие порогов Отбойник (уровня) площадью не более 2,5 кв/с, согласно СП 15-5-99-2001	7	800	2200	
ОК-4-1в	ГОСТ Р 51236-98	Дверной блок алюминиевый, однокамерный, коробочный. Вне коробочного исполнения, стеклопакет Вида, 4/16с/12Ми Цвет алюминия коробка/створки не более 10 кг, стеклопакет однокамерный "Энергосберегающий". Двери глухие Двухмер, левые, с закрытой и прозрачными вставками, открывающиеся Вне Зоны Покрыт. Отсутствие порогов Отбойник (уровня) площадью не более 2,5 кв/с, согласно СП 15-5-99-2001	3	978	2280	

Узел Ж

1 : 20



Вертикальную стяжку карнизно-перекрытия в монолитному перекрытию выполнять по шаблонам с п. 4.20, СП-23-103-2003

Узел Е

1 : 20



Анкерные элементы Ø8 А-3 стеклить через каждые 1 рядов кирпичной кладки в продольные 5 м/п стене отверстия Ø12 мм уходящ 150 мм из этажовый плиток.

План на отм. -14,420

1 : 100

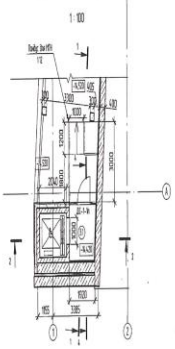

Экспликация помещений на отм. -14,420

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
31	Тамбур	4,35

Ведомость заполнения проемов на отм. -14,420

Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ширина проема	Высота проема	Примечание
ДГ-1-1в	ГОСТ Р 51236-98	Дверной блок алюминиевый, глухой, балконная алюминиевая, двойной однокамерный, двойное коробочная сталь, со Встроенным Отбойником с фактурой покрытия, Цветной, левое с уплотнением	1	1000	2400	

Условные обозначения



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал	Ахмет Ф.				04.15	
Проверил	Ильин Ю.А.				04.15	
Нач. гр.	Ахмет Ф.				04.15	
ГАП	Ахмет Ф.				04.15	
Н. контроль	Сергеев				04.15	
ГИП	Сергеев				04.15	

0830-15-ТПУБ-0244-5-П-АР2

Трансформаторная подстанция для ОАО "РЖД" на Ново-южных Московских локомотивных ремонтных заводах ПРЗ. Объект строительства II очереди трансформаторная подстанция для ТПБ-6а "Новобобовский парк"

Стадия	Лист	Листов
Архитектурные решения	П	1

Узлы и планы на отм. -10,680; План на отм. -14,420

ОАО "Электропроект"

Формат А1

План в удобне платформы

1 : 100

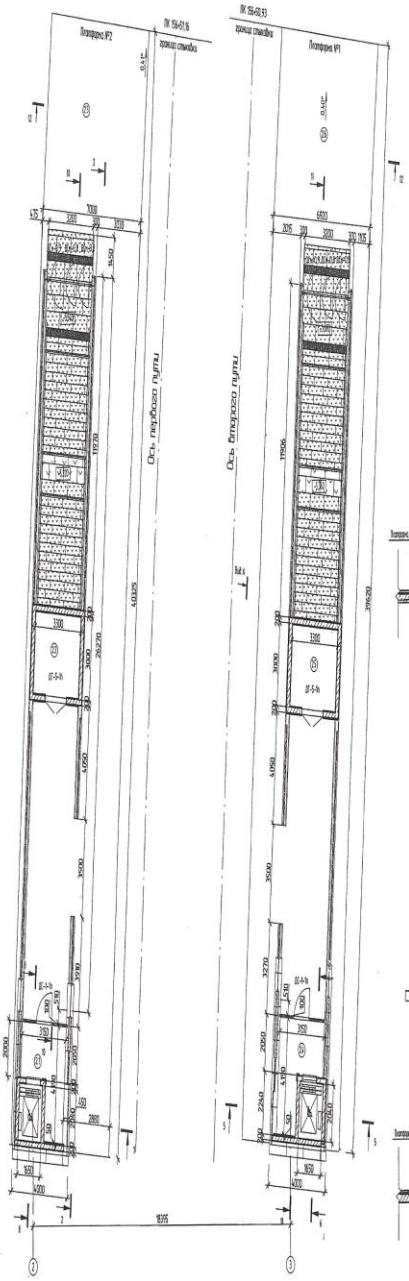

Разрез 12-12

1 : 100

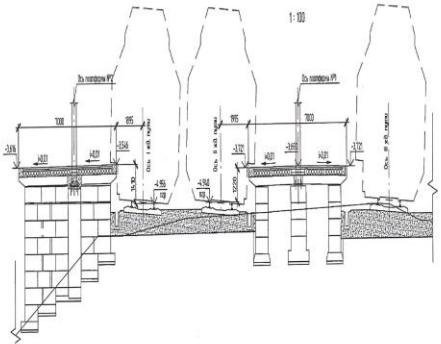

Узел Д

1 : 10



Выравнивающий слой из бетона В15 (М200)	~80 мм
Гидроизоляция обмазочная битумная мастика «Бу-15» по ТУ 5574-76-04-88	~5 мм
Выравнивание поверхности бетоном В15 (М200)	~1 мм
Подготовка из бетона основания крыши	

Разрез 10-10

1 : 100

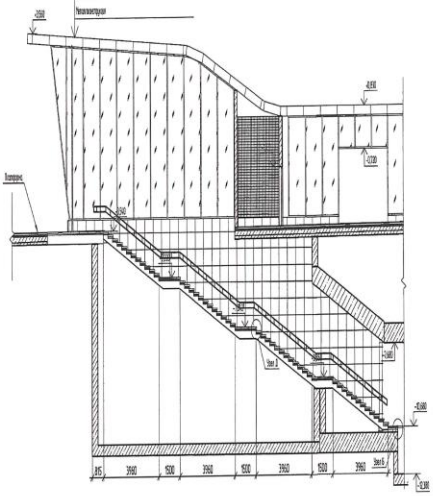

Разрез 11-11

1 : 100

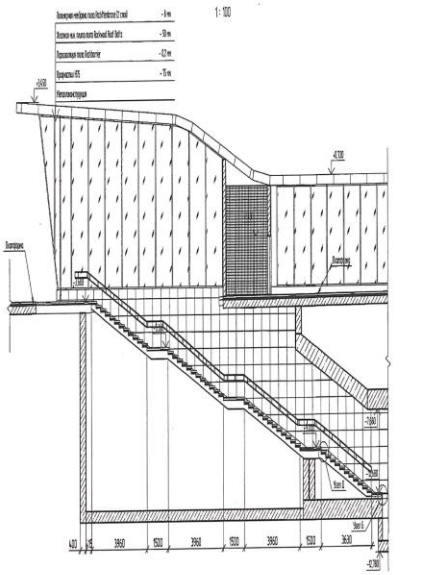

Экспликация помещений в удобне платформы

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
2.1	Тамбур	9.16
2.2	Венткамера крышная общеобменная вентиляции	9.11
2.3	Платформа №2	382.24
2.4	Тамбур	9.16
2.5	Венткамера крышная общеобменная вентиляции	9.11
2.6	Платформа №1	260.47

Ведомость заполнения проемов в удобне пешеходного перехода

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ширина проема	Высота проема	Примечание
ВГ-5-1п	ГОСТ Р 51691-2009, ГОСТ Р 51693-2009	Ворота бло- ворот, бортовые, неразборная сталь, марки металло-профиля сплошь 100мм, обшивка- ми зинкованного и цветного металла, каждая 0,65кг/кв.м, окраска RAL9	2	1500	2100	
ДГ-4-1п	ГОСТ Р 51184-98	Ворота бло- алюминиевые, трубы, Алюминиевое алюминиевое, металлический, алюминиевое, марки- ровка профиля сплошь, ст Алюминиевая Al6063 по ГОСТ 22233-2001, окраска RAL9	2	1000	2100	
ДБн-8-8	ГОСТ Р 51184-98	Ворота бло- алюминиевые, однопольные, наличники, 800х2100х50мм, заполнение профилактическим алюминиевым стеклом Пакет из Стекло 4 мм, Воздушная Ширь, алюминий толщиной 4мм не более 12 мм, алюминиевое профилактическое "Металлопласт". Двери снабжаются Ворота запоры, с задвижкой прорезными ключом, рифленой ручкой, рифленой 4мм Алюминиевая Ворота с внутренней стороны. Предусмотреть Двойной уровня отмостки не более 2,5 м ±1 согласно СП 59-101-2003.	4	800	2100	
ДГ-4-09	ГОСТ Р 51184-98	Ворота бло- алюминиевые, однопольные, наличники, 900х2100х50мм, заполнение профилактическим алюминиевым стеклом Пакет из Стекло 7мм, Воздушная Ширь, алюминий толщиной 4мм не более 12 мм, алюминиевое профилактическое "Металлопласт". Двери снабжаются Ворота запоры, с задвижкой прорезными ключом, рифленой ручкой, рифленой 4мм Алюминиевая Ворота с внутренней стороны. Предусмотреть Двойной уровня отмостки не более 2,5 м ±1 согласно СП 59-101-2003.	2	970	2200	

Условные обозначения

- 1.1 - номер помещения
- ~0.600 - отметка пола
- ВГ-5-1п - марка ворот
- ДГ-4-1п - марка двери
- Ь - маломобильные группы населения
- монолитная конструкция
- кирпичная перегородка



							0438-15-ПП1Б-1ОАК-15-П-АР2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал		Сергей			06.15	Транспортно-пересадочный узел ЗАО "РЖД" на Малом кольце Московской железной дороги этап VIII. Объект: Платформа №2 в составе пересадочно-предсадочных узлов ПТО-16 "Ростокинский парк"	
Проверил		Юлия Ф.			06.15	Архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 2
Нач. гр.		Леонид			06.15		
ГАП		Сергей			06.15	Кабельная высота на платформе. Узлы В удобне платформы. Разрезы 10-10, 11-11, 12-12	ОАО "Росстройпроект"
Н.контр.		Елена			06.15		
ГИП		Владимир			06.15		Формат А2